

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 roku.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa kartonu, tektury, papieru, materiałów kancelaryjno-biurowych (nr sprawy 12/II/2015).

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż w dniu 17 lipca 2015 roku do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przytaczam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że wymagając podania w załączniku nr 1 do SIWZ nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza podanie jako producenta, nazwę przedstawiciela wytwórcy/importera produktu wprowadzającego towar do obrotu na terenie Polski w przypadku gdy wytwórca nie prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza podania jako producenta nazwy przedstawiciela/importera produktu wprowadzającego towar do obrotu na terenie Polski w przypadku gdy wytwórca nie prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający podtrzymuje wymóg podania w formularzu oferty producenta oraz symbol lub nr katalogowy oferowanego asortymentu.

Pytanie 2:

Poz. 5 – Proszę o dopuszczenie bloków w formacie A1, ponieważ producent bloków w kratkę o rozmiarze 65x100cm już ich nie produkuje.

Odpowiedź 2:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Części IV poz. 5, który otrzymuje brzmienie „Blok do tablicy typu flipchart 64-65 cm x 100 cm (kratka, bl. a’ 50 kartek)”.

Pytanie 3:

Poz. 11,12,13,14 – co oznacza zapis „trwale zespolony z korpusem długopisu” czy również chodzi o obudowę jednolitą?

Odpowiedź 3:

Zapis oznacza, że końcówka stożkowa osadzona jest w korpusie długopisu w sposób uniemożliwiający jej demontaż. Zamawiający nie dopuszcza długopisów o obudowie jednolitej.

Pytanie 4:

Poz. 17,18,19 – czy pisząc metalowa obręcz Zamawiający ma na myśli metalową nakrętkę poprzez odkręcenie której wymieniany jest wkład?

Odpowiedź 4:

Za metalową obręcz Zamawiający uważa metalową nakrętkę poprzez odkręcenie której wymieniany jest wkład w długopisie.

Pytanie 5:

Poz. 25 – proszę o wykreślenie poz. 25 ponieważ nie ma w sprzedaży etykiet o podanym rozmiarze.

Odpowiedź 5:

Zamawiający anuluje poz. 25 w części IV załącznika nr 1 do SIWZ (formularz oferty) – proszę nie wyceniać.

Pytanie 6:

Poz. 43 – nie ma w sprzedaży folii A4 o grubości 80mic. Białej, czy Zamawiający ma na myśli folię do bindowania A4 min. 150mic przezroczystą?

Odpowiedź 6:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Części IV poz. 43, który otrzymuje brzmienie „Folia do bindowania A4 o grubości 140-150mic., przezroczysta op. a’100 szt.”.

Pytanie 7:

Poz. 59 – proszę o zmianę rozmiaru grzbietu na 25mm, ponieważ grzbietów w rozmiarze 26mm nie ma w sprzedaży.

Odpowiedź 7:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Części IV poz. 59, który otrzymuje brzmienie „Grzbiet do bindowania 25 mm, op.a’100 szt.”.

Pytanie 8:

Poz. 90 – proszę o dopuszczenie koszulki groszkowej o grubości min.65mic., ponieważ różnica nie jest wyczuwalna natomiast koszulki groszkowe o grubości min. 70min nie występują w sprzedaży.

Odpowiedź 8:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Części IV poz. 90, który otrzymuje brzmienie „Koszulka do segregatora A-5, U, z folii P, groszkowa, o grubości folii min. 70 mikronów, +/-10 mikronów, multiperforowana – pasuje do każdego segregatora

Pytanie 9:

Poz.114, 115,116,117 – Zamawiający podał błędny rozmiar poduszki, poduszek w rozmiarze 9x11cm nie ma w sprzedaży, proszę o zmianę na rozmiar 7x11cm.

Odpowiedź 9:

Zamawiający wymaga w ww. pozycjach poduszek o dowolnym rozmiarze umożliwiających nasączenie pieczętki o rozmiarze 9x11 cm poprzez jedno jej przyłożenie do poduszki.

Pytanie 10:

Poz.121, 123 – proszę o usunięcie poz.121 i 123 ponieważ segregatory tego typu zostały wycofane ze sprzedaży.

Odpowiedź 10:




Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia segregatora wymienionego w poz. 121 oraz anuluje poz. 123 w części IV załącznika nr 1 do SIWZ (formularz oferty) – proszę nie wyceniać.


Pytanie 11:

Poz.125 – czy Zamawiający ma na myśli zwykły skoroszyt z fałdą? Proszę o przekazanie zdjęcia rzekomego skoroszytu ...

Odpowiedź 11:

Zamawiający wymaga dostarczenia skoroszytu zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) w Części III poz. 125. Poniżej przedstawione są przykładowe zdjęcia skoroszytu.

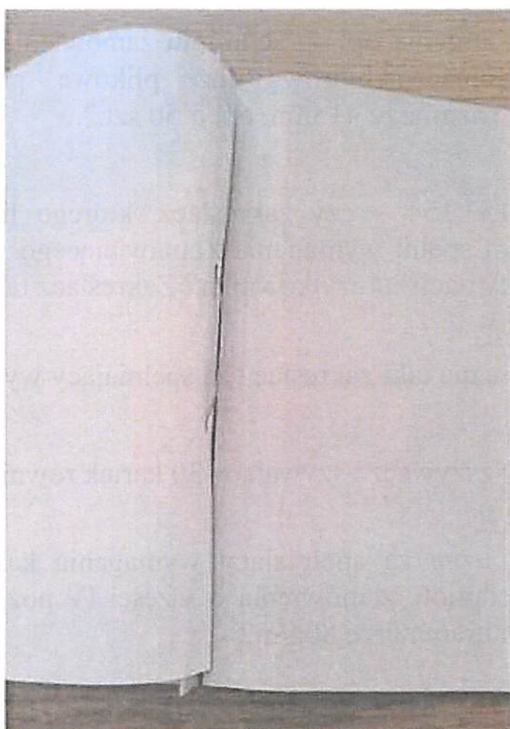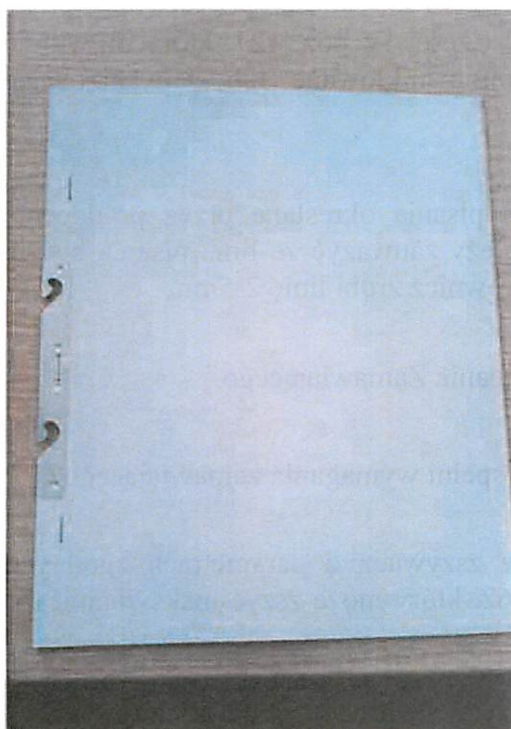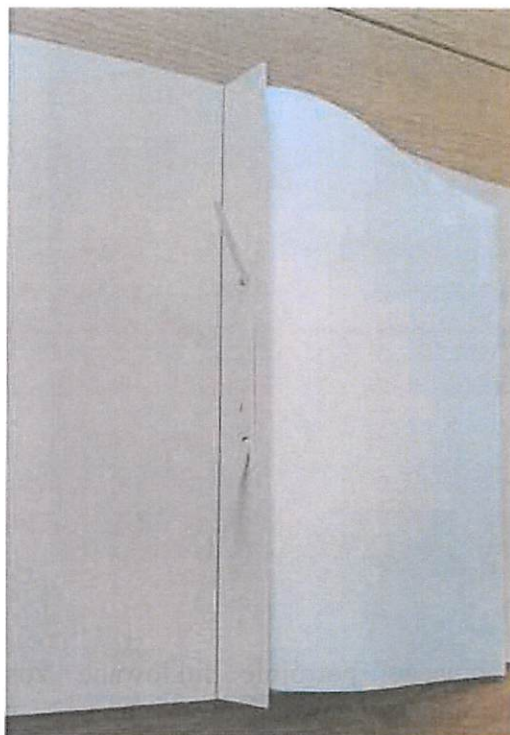

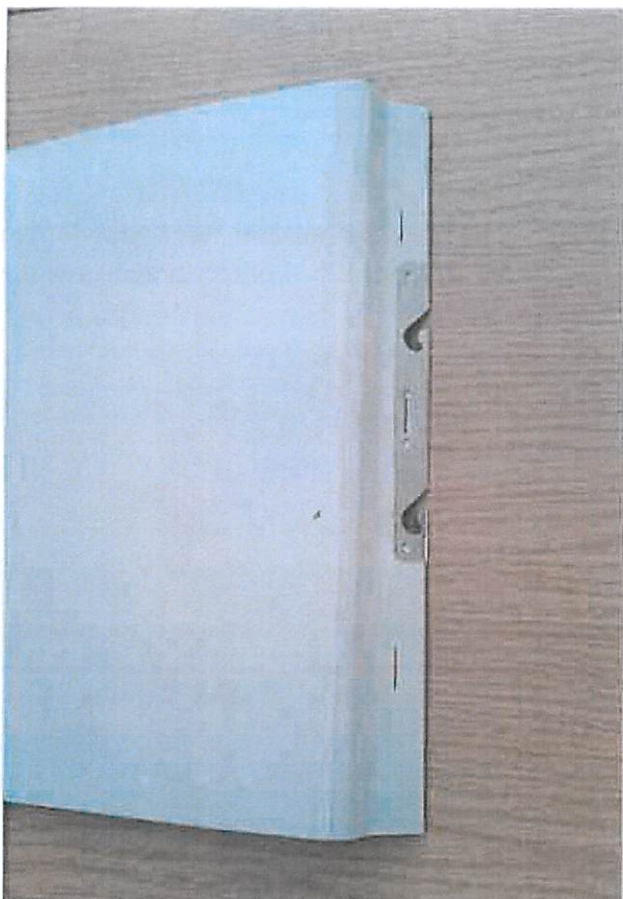

Pytanie 12:

Poz.127 – spinacze potrójnie niklowane zostały wycofane ze sprzedaży, proszę o dopuszczenie spinaczy galwanizowanych.

Odpowiedź 12:

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Części IV poz. 127, który otrzymuje brzmienie „Spinacze biurowe duże plikowe, potrójnie niklowane lub galwanizowane /krzyżowe/ w rozmiarze 41 mm, op. a’50 szt.”.

Pytanie 13:

Poz.151,152,153,154 – czy zakreślacz, którego linia pisania określana przez producenta wynosi 1-5mm spełni wymagania Zamawiającego. Należy zauważyć że linia pisania będzie zależała od siły nacisku użytkownika i Zakreślacz taki również zrobi linię 2-5mm.

Odpowiedź 13:

Zamawiający uzna taki zakreślacz za spełniający wymagania Zamawiającego.

Pytanie 14:

Poz.162 – czy zszywacz zszywający 30 kartek również spełni wymagania zamawiającego?

Odpowiedź 14:

Zamawiający uzna za spełniający wymagania każdy zszywacz o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w Części IV poz. 162, który może zszyć maksymalnie 20 i więcej kart o gramaturze 80g/m².

Biorąc powyższe pod uwagę, działając na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w takim zakresie jaki wynika z udzielonych odpowiedzi.

W załączeniu następujące załączniki po zmianie SIWZ:

- załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty

Upzejmie proszę o uwzględnienie tych zmian w przygotowywanych ofertach.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 uPzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.07.2015 r. do godz. 11:00.